


125 K1 Л



Осьові вентилятори для витяжної вентиляції


- Максимальна витрата повітря: 180
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 35
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик

| | Одиниця виміру | 125 K1 Л |
|--|---------------------|----------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 125 |
| Швидкість | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 16 |
| Максимальний струм | А | 0.1 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 180 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 35 |
| Вага | кг | 0.7 |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 |
| Клас захисту | - | IP34 |

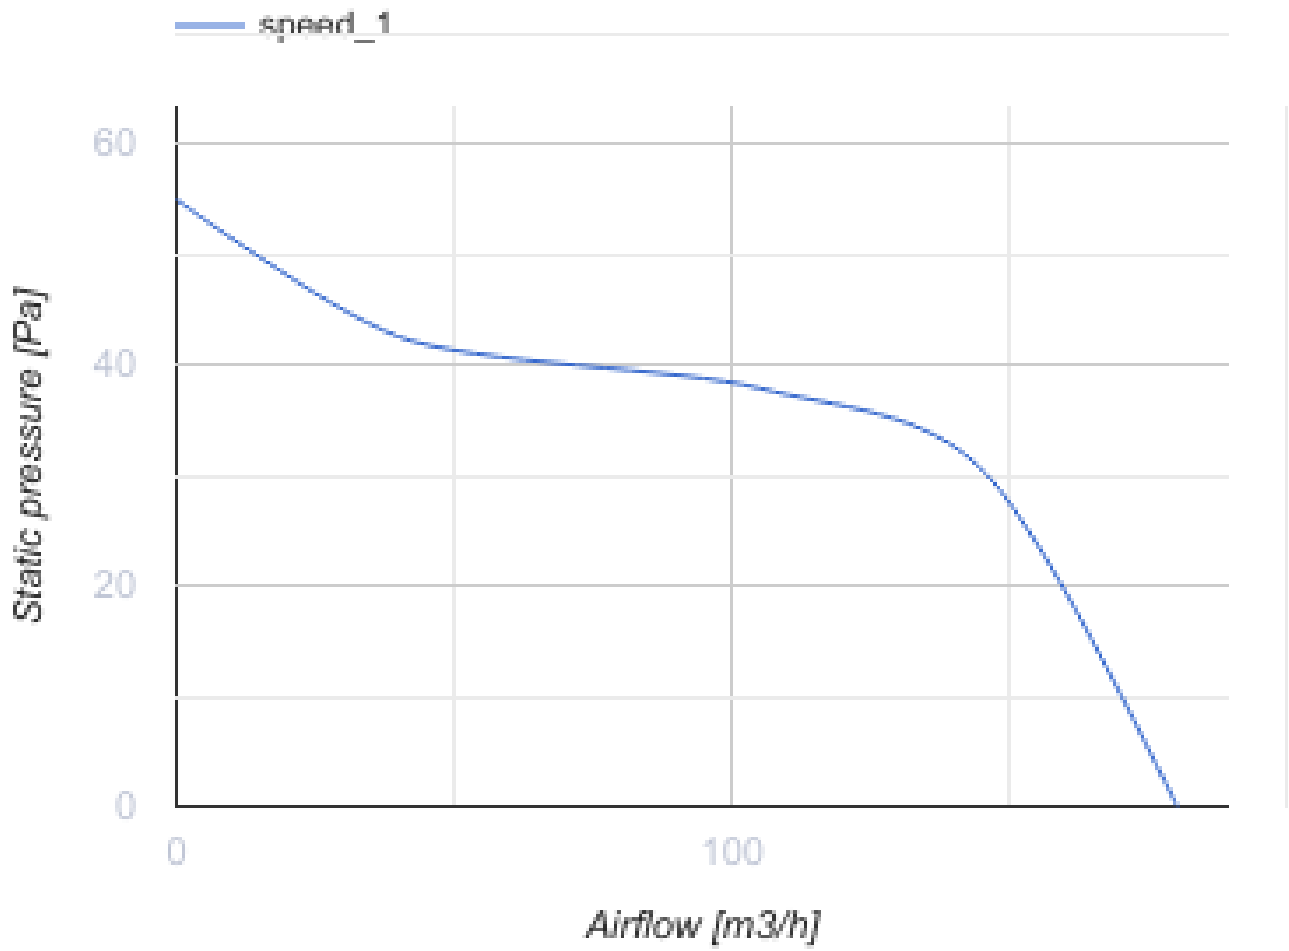


Розміри

| ∅D | B | H | L | L1 |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 125 | 187 | 142 | 116 | 19 |

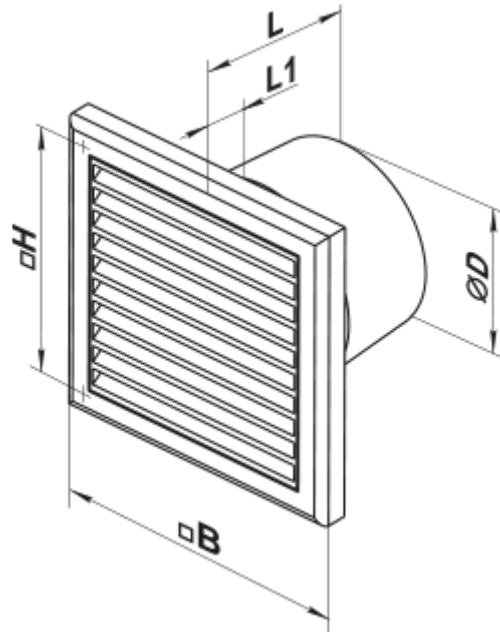

Акcesуари

Фланці

| Найменування | Фото | Опис |
|------------------------|---|---|
| Ф0 125 |  | Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ |

Екодизайн



| | | | | | | |
|---|-----------------|---|----------|---|--------|---|
| Торгова марка | Вентс | | | | | |
| Модель | 125 K1 Л | | | | | |
| Питоме споживання енергії (кВт.год/(м ² /рік)) | Холодний | | Помірний | | Теплий | |
| | 0 | B | 0 | E | 0 | F |
| Тип установки | Односпрямована | | | | | |
| Тип приводу | Multi-speed | | | | | |
| Тип теплообміннику | Немає | | | | | |
| Максимальна витрата повітря (м ³ /год) | 0 | | | | | |
| Споживана потужність (Вт) | 0 | | | | | |
| Еталонна об'ємна витрата (м ³ /с) | 0 | | | | | |
| Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м ³ /год)) | 0 | | | | | |
| Спосіб керування приводом | Ручне керування | | | | | |
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 0 | | | | | |
| Декларований тип вентиляційної одиниці | RVU UVU | | | | | |
| Sound power level (дБ(A)) | 0 | | | | | |
| Річне споживання електрики (кВт.год/рік) | Холодний | | Помірний | | Теплий | |
| | 0 | | 0 | | 0 | |
| Річне збереження тепла (кВт.год/рік) | Холодний | | Помірний | | Теплий | |
| | 0 | | 0 | | 0 | |