



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



А.А.Григоренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 15.06. 2011р.

№ 05.03.02-04/64103

Дверцята металеві ревізійні

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 29.23.30

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Для встановлення в житлових, громадських та виробничих будівлях для доступу до закритих вузлів комунікацій вентиляційних та сантехнічних систем, роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ПрАТ "Вентиляційні системи", Україна, 08150, Київська область, м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 36 , код ЄДРПОУ: 30637114

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ПрАТ "Вентиляційні системи", Україна, 01030, м. Київ, вул. Мих. Коцюбинського, 1, тел.: 502-94-22, код ЄДРПОУ: 30637114

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

продукція вітчизняного виробництва

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Міграція хімічних речовин у атмосферне повітря (мг/м.куб.): формальдегіду - 0,01, фенолу - 0,01, ацетону - 0,35, епіхлоргідрину - 0,02, етилбензолу - 0,02; запах 2,0 бала згідно з СанПіН 6027 А-91 "Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели. Гигиенические требования". Ефективна питома активність природних радіонуклідів (А еф.) не більше: 370 Бк/кг згідно з ДГН 6.6.1-6.5.001-98 "Норми радіаційної безпеки України" (НРБУ-97).

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

дотримуватись рекомендацій виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Дверцята металеві ревізійні, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно з вимогами виробника

згідно із законодавством

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: на термін дії технічних умов ТУ У В.2.5-29.2-30637114-013:2006 "Дверцята металеві ревізійні"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: СанПіН 6027 А-91, технічні умов ТУ У В.2.5-29.2-30637114-013:2006 "Дверцята металеві ревізійні"

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Комісія Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України в особливо складних випадках при Головному державному санітарному лікарі України

04071, м.Київ, вул.Ярославська, 41, тел.: (044) 425-43-54, 425-69-16; ф.417-37-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 03.2/520 від 07.06.2011р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник керівника установи, закладу державної санітарно-епідеміологічної служби (голови експертної комісії)

В.М. Свита

ЦЕНТРАЛЬНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

04071, м.Київ-71, вул.Ярославська,41. тел.(044) 425-12-94



ЗАТВЕРДЖЕНО

Головний лікар ЦЕС

Л.С.Некрасова


6 червня 2011 р.

ПРОТОКОЛ

ВИПРОБУВАНЬ ПРОДУКЦІЇ

№ 179/11

Свідоцтва про атестацію від 19 січня 2007р. № ПТ-014/07,
№ ПТ -015/07, № ПТ-018/07, № ПТ-019/07, № ПТ-020/07

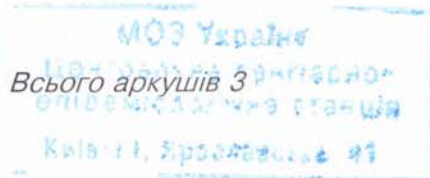

КИЇВ - 2011

1. Мета випробувань :

Перевірка відповідності зразків дверцят металевих ревізійних ДМ-200*250 виробництва Україна ТУ У В.2.5-29.2-30637114 - 013:2006 "Дверцята металеві. Технічні умови", СанпіНу № 6027 А-91.

2. Об'єкт випробувань :

Об'єкт : Дверцята металеві ревізійні ДМ- 200*250
Розмір партії : зразки
Одиниця пакування : пакет із полімерного матеріалу
Дата виробництва : 05.2011
Кінцевий термін реалізації : згідно вимог

3. Дата одержання зразків для випробувань : 30.05.2011

4. Дати проведення випробувань : 30.05.2011-06.06.2011

5. Підприємство-виробник :

ПрАТ. "Вентиляційні системи", м.Київ, вул.Мик.Коцюбинського, 1.
Україна

6. Підприємство-заявник :

ПрАТ. "Вентиляційні системи", м.Київ, вул.Михайла Коцюбинського, 1

7. Результати випробувань подані в таблиці.

8. Висновок :

Зразки дверцят металевих ревізійних ДМ- 200*250 виробництва Україна за міграцією хімічних речовин в атмосферне повітря, інтенсивністю запаху відповідають СанпіНу № 6027 А-91, Інструкції 6035 А-91, за величиною ефективною питомої активності природних радіонуклідів відповідають ТУ У В. 2.5-29.2-30637114-013:2006.

9. Відповідальні виконавці:

Зав. санітарно-гігієнічною лабораторією


Н.Малюк

Зав. радіологічною лабораторією

Ф.Фельдман

Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих випробуванням.

Цей протокол не може бути відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційний документ без дозволу ДЗ ЦСЕС МОЗ.

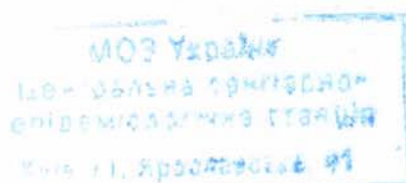

Дверцята металеві ревізійні ДМ- 200*250

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

(експозиція 1 доба, камера-генератор-об'ємом 80 л)

№	Назва показників	Вимоги НД	Фактичне значення	Відносна похибка випробувань, %	НД на методи випробувань
1	формальдегід мг/м куб	не більше 0.01	менше ніж 0.0025		МВ №3123-84
2	фенол мг/м куб	не більше 0.01	менше ніж 0.001		РД 52.04.186-89
3	ацетон мг/м куб	не більше 0.35	менше ніж 0.16		РД 52.04.186-89
4	епіхлоргідрин мг/м куб	не більше 0.02	менше ніж 0.014		МУ 1707-77
5	етилбензол мг/м куб	не більш 0.02	не більше 0.005		МУ 2613-82
6	запах, бал	не більше 2.0	0		Інструкція 6035 А-91

РАДІОНУКЛІДИ

№	Найменування показника	Вимоги НД	Фактичне значення	Відносна похибка випробувань, %	НД на методи випробувань
	Радій - 226 Бк/кг		4,8	1,9	
	Торій - 232 Бк/кг		3,5	1,4	
	Калій - 40 Бк/кг		22,4	9,7	
1.	А еф., Бк/кг (А радію-226 + 1.31 А торію-232 +0.085 А калію-40)	370	11,3	4,6	МП " Визначення активності природних радіонуклідів в об'єктах оточуючого середовища", затв.голов.держ. лікарем України 05.02.93 р.

